



Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

Bodenaushub

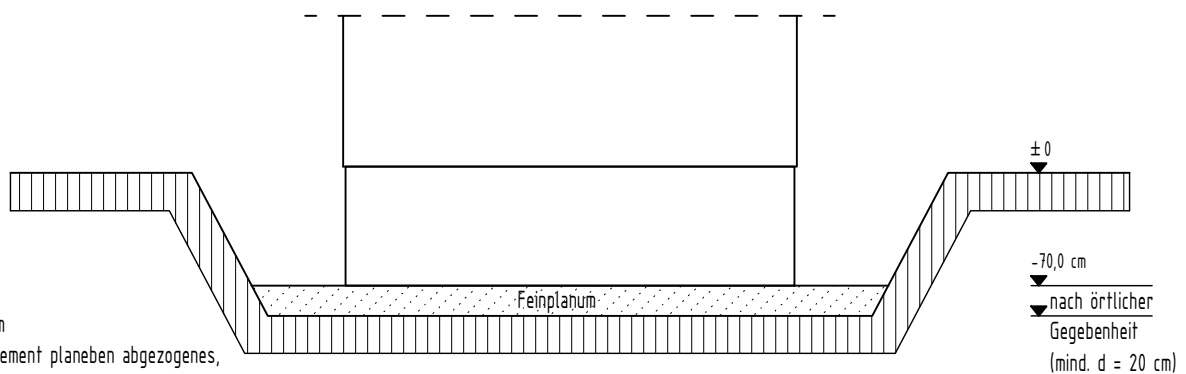

Feinplanum
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett
(wie für großflächige Pflasterarbeiten)

Ida-Gräper-Weg 26197 Ahlhorn TEL (04435)303-0 FAX (04435)303-20			Am Buchweizenberg 16909 Heiligengrabe TEL (033962)708-0 FAX (033962)708-60
WEB www.graeper.de		BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG	
E-MAIL info@graeper.de			
Auftraggeber:		Maßstab:	
		ohne	
Bauvorhaben:		erstellt am:	
HKP-E-Ü 3,50 x 1,50 x 2,575 m [inkl. Dachüberstand 3,68 x 1,68 x 2,575 m]		02.06.2020	
		erstellt durch:	
		WAC	
		Nr.:20-B-1589-00.0	