



Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

Bodenaushub

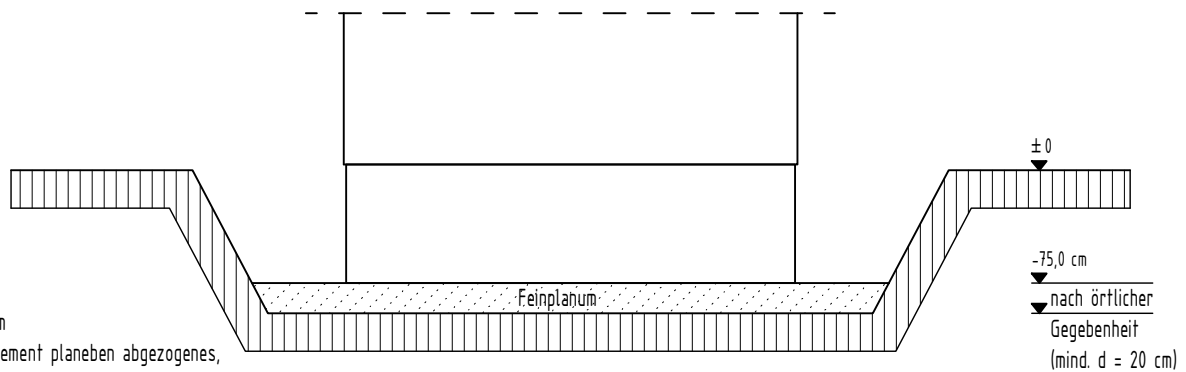

Feinplanum
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett
(wie für großflächige Pflasterarbeiten)

Ida-Gräper-Weg 26197 Ahlhorn TEL (04435)303-0 FAX (04435)303-20			Am Buchweizenberg 16909 Heiligengrabe TEL (033962)708-0 FAX (033962)708-60
WEB www.graeper.de		BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG	
E-MAIL info@graeper.de			
Auftraggeber:		Maßstab:	
ohne		Unterschrift:	
Bauvorhaben:		erstellt am:	
MKP1000 TS/TB 2,55 x 2,50 x 2,66 m [inkl. Dachüberstand 2,73 x 2,68 x 2,66 m]		02.06.2020	
erstellt durch:		Nr.:20-B-1594-00.0	
WAC			