


Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

### Bodenaushub

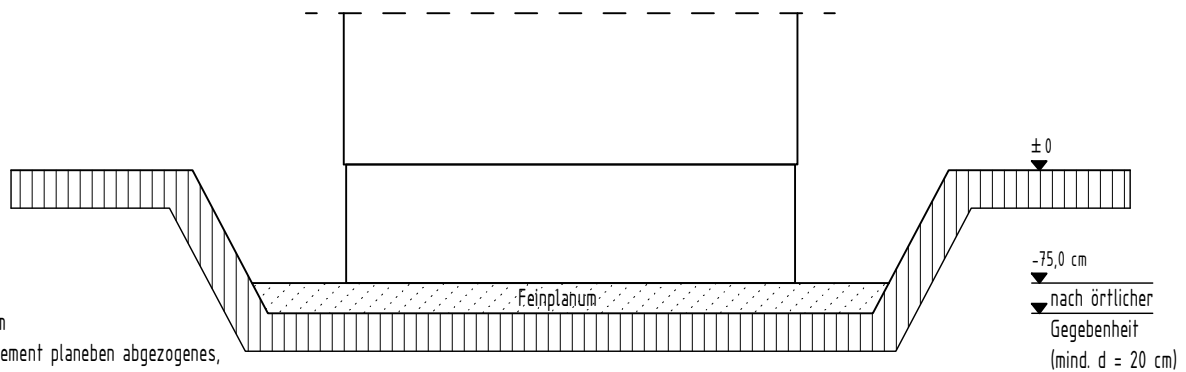

Feinplanum  
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett  
( wie für großflächige Pflasterarbeiten )

Ida-Gräper-Weg  
26197 Ahlhorn  
TEL (04435)303-0  
FAX (04435)303-20



Am Buchweizenberg  
16909 Heiligengrabe  
TEL (033962)708-0  
FAX (033962)708-60

BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG

WEB [www.graeper.de](http://www.graeper.de)

E-MAIL [info@graeper.de](mailto:info@graeper.de)

Auftraggeber:

Maßstab:

Unterschrift:

ohne

Bauvorhaben:

MKP3000 TS/TB 3,05 x 2,50 x 2,66 m  
[inkl. Dachüberstand 3,23 x 2,68 x 2,66 m]

erstellt am:

02.06.2020

erstellt durch:

WAC

Nr.:20-B-1597-00.0