


Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

### Bodenaushub

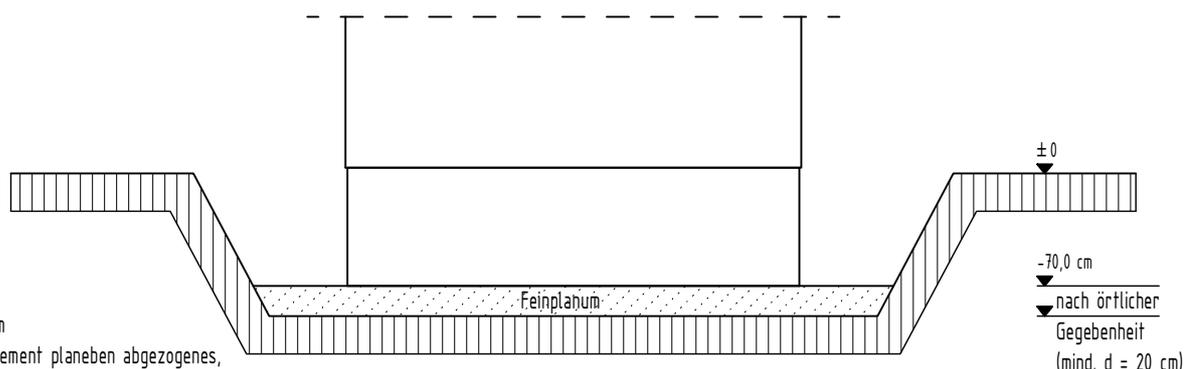

Feinplanum  
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett  
( wie für großflächige Pflasterarbeiten )

Ida-Gräper-Weg 26197 Ahlhorn TEL (04435)303-0 FAX (04435)303-20			Am Buchweizenberg 16909 Heiligengrabe TEL (033962)708-0 FAX (033962)708-60
WEB <a href="http://www.graeper.de">www.graeper.de</a>		BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG	
E-MAIL <a href="mailto:info@graeper.de">info@graeper.de</a>			
Auftraggeber:		Maßstab:	
ohne		Unterschrift:	
Bauvorhaben:		erstellt am:	
Trafobox/ Schaltverteiler 1,75 x 1,35 x 2,40 m [inkl. Dachüberstand 1,95 x 1,55 x 2,40 m]		02.06.2020	
		erstellt durch:	
		WAC	
		Nr.:20-B-1604-00.0	